


Núm. Línia	L0.9	L0.10	L0.11	L0.12	L0.13	L0.14	L0.15	L0.16	L0.17	L0.18	L0.19
Denominació	Endesa Centre Interurbà T1	Endesa Sala Audiovisual T1 Equip posició	Rack Informàtic	Unitat Exterior Aire Condicionat S8	Unitat Interior Aire Condicionat S8	Extractor Renovació Aire	Enllumenat Exterior I	Espais instal·lacions Exterior	Central Sogrejat	Central Dissolució Incendis	Manobra
Secció	3x2,5	3x2,5	3x2,5	3x2,5	3x2,5	3x2,5	3x2,5	3x1,5	3x1,5	3x1,5	3x1,5
Tipsa Cable	Cu RZ2-K 0,6/1kV (ULPE)	Cu RZ2-K 0,6/1kV (ULPE)	Cu RZ2-K 0,6/1kV (ULPE)	Cu RZ2-K 0,6/1kV (ULPE)	Cu RZ2-K 0,6/1kV (ULPE)	Cu RZ2-K 0,6/1kV (ULPE)	Cu RZ2-K 0,6/1kV (ULPE)	Cu RZ2-K 0,6/1kV (ULPE)	Cu RZ2-K 0,6/1kV (ULPE)	Cu RZ2-K 0,6/1kV (ULPE)	Cu RZ2-K 0,6/1kV (ULPE)
Conductors	Sàlida/Tub	Sàlida/Tub	Sàlida/Tub	Sàlida/Tub	Sàlida/Tub	Sàlida/Tub	Sàlida/Tub	Sàlida/Tub	Sàlida/Tub	Sàlida/Tub	Sàlida/Tub

Esquema Quadre General de Distribució / SP-0

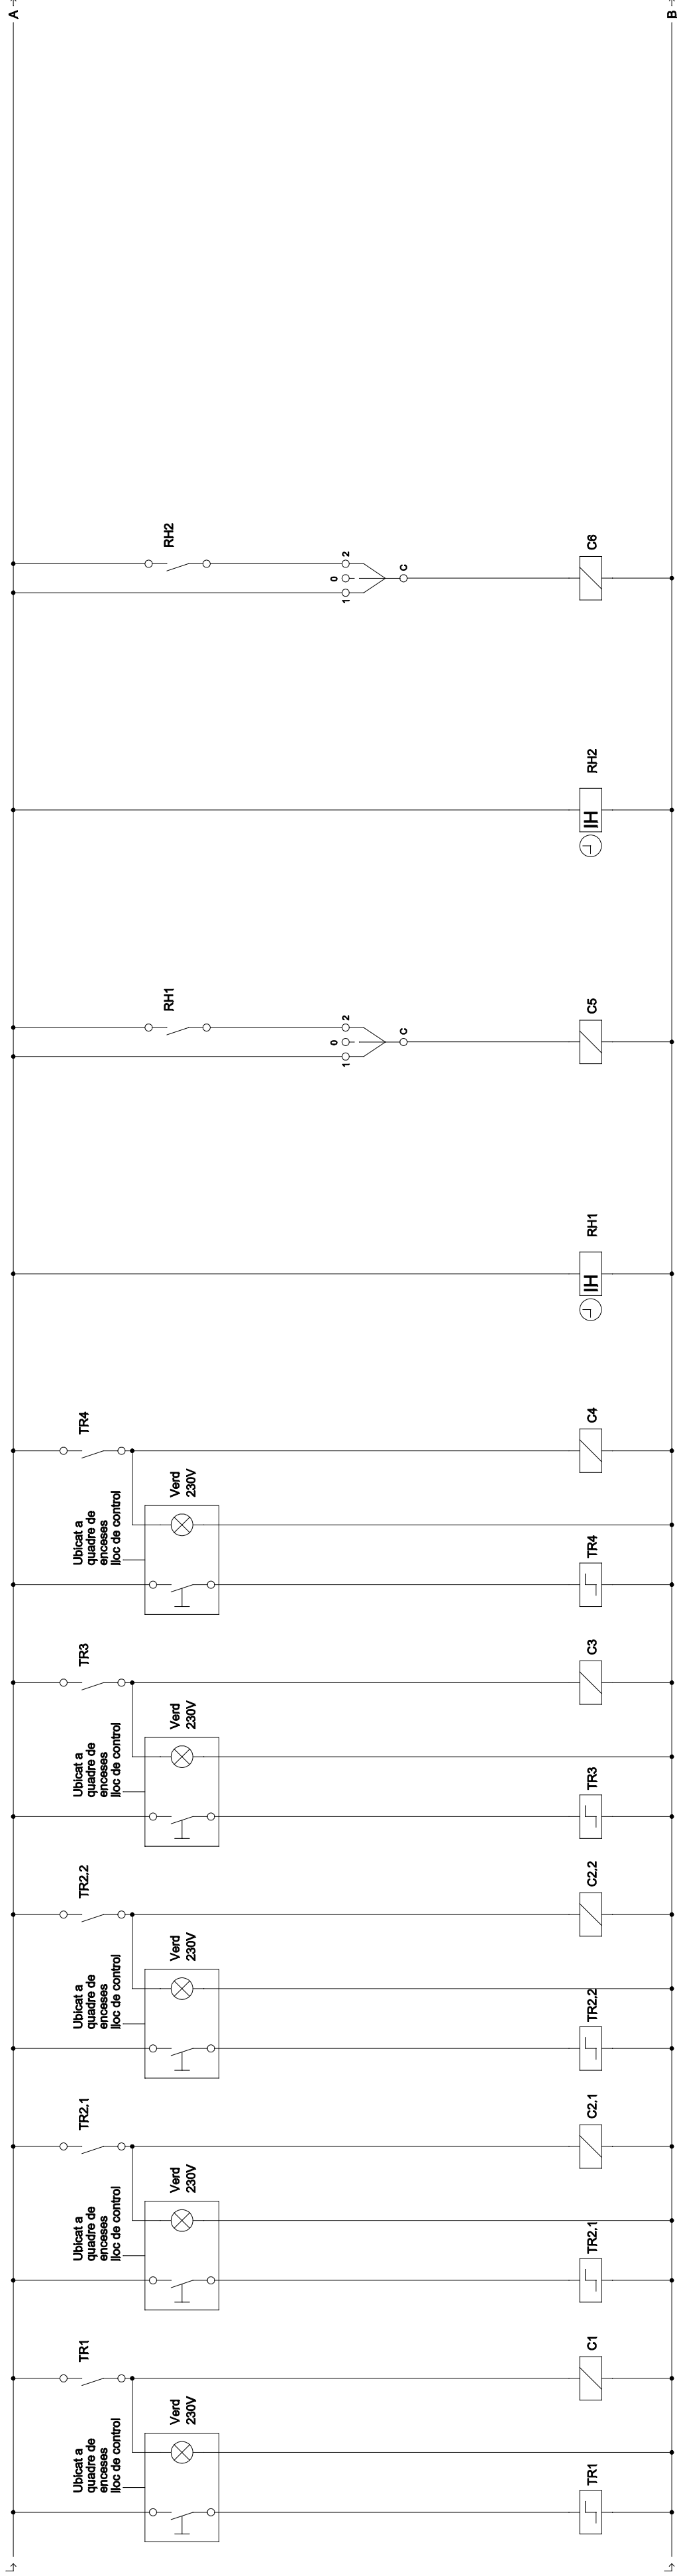

Núm. Línia	L0.1	L0.2.1	L0.2.2	L0.3	L0.5	L0.14	L0.15
Denominació	Enllumenat Hall-Distribuidor	Enllumenat Punt TIC	Enllumenat Biblioteca	Enllumenat Centre Interpretació PH	Enllumenat Sala Audiovisuals	Extractor Renovació Aps	Enllumenat Exterior 1 Estada Exterior

Esquema de manobra Quadre General de Distribució

AGOST 2013

DINA1 E= 1/75
DINA3 E= 1/150

EL-05

ELECTRICITAT (ESQUEMES)

CAN FIGUERES FASE II
PROJECTE BASIC I D'EXECUCIÓ
REHABILITACIÓ CASA G R A N
GUALBA Camí de Campins s/n

GONZALOACOSTARAMOS
arquitecte